

The background image shows a water treatment facility with several large circular tanks. In the foreground, water is being filtered through a series of concrete blocks, creating a series of small cascades. The water is clear and blue. In the background, there are green bushes and a clear sky.

Rapport Annuel Eau Potable 2024

**Territoire Centre Nord
Périmètre de Hochfelden et Environs**



TERRITOIRE CENTRE NORD

- ♦ 1 Centre à Schiltigheim
- ♦ 1 Antenne à Hochfelden

L'appui du siège du SDEA (Expertise et veille technique et juridique, l'ingénierie financière...)

Antenne de Hochfelden




5 CENTRES ET 11 ANTENNES



50
communes



15 019
abonnés



37 856
habitants



2 164 505 m³
vendus



51 m³
par habitant/an



100 %

Taux de conformité microbiologique



97 %

Taux de conformité physico-chimique



Eau de très bonne qualité microbiologique,
Très dure et moyennement nitratée sur le secteur de Mommenheim
Moyennement dure et faiblement nitratée sur le secteur de Weitbruch
Dure et moyennement nitratée sur le secteur de Krautwiller

TARIFS

Part variable
1,32 € HT/m³

Part Fixe
61 € HT/an


Redevance eau potable
1,83 € HT pour 120m³

Redevance eau potable
(TVA 5,5 % et redevances agence de
l'eau *)
2,35 € TTC pour 120m³

* Redevances agence de l'eau
= pollution et prélèvement



Evolution des tarifs de l'eau

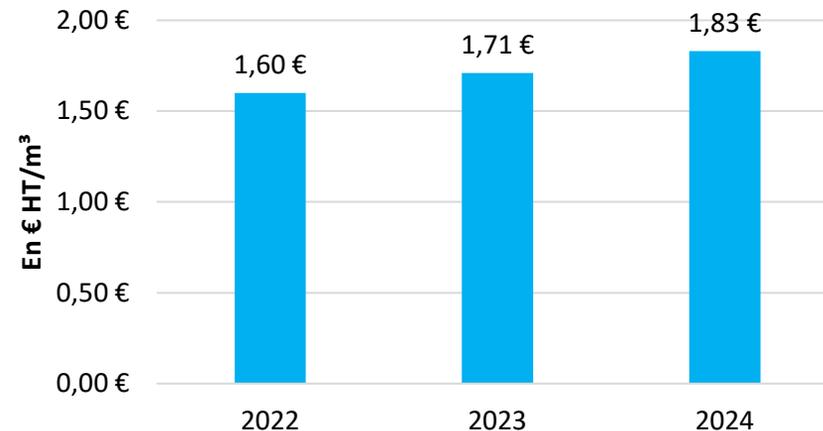

DETTE

Durée d'extinction
4 ans

Capital restant dû au 31/12/22
7 839 342 €



9 puits



2 stations de traitement
6 unités de désinfection



9 réservoirs



394 km de conduite

Une capacité de production et de
stockage adaptée aux besoins du
périmètre

Capacité journalière
17 040 m³

Volume prélevé journalier de pointe
7 197 m³

Volume utile du réservoir
4 590 m³

Autonomie en période de pointe
13 h

14 019

nombre total de compteurs

compteurs remplacés **926**, soit
environ **6,6 %** du parc

99,4 % de compteurs radio-relevés



Volume mis en distribution
2 486 642 m³



Volume vendu
2 164 505 m³




Nombre de ruptures
103 (52 en 2023)




Rendement
89 % (88 % en 2023)

Le rendement du Périmètre se maintient à un très bon niveau au regard de la structure rurale du réseau. Les volumes consommés ont baissé de l'ordre de 5% par rapport aux deux années précédentes, très probablement porté par une année 2024 anormalement pluviométrique

Montant des investissements

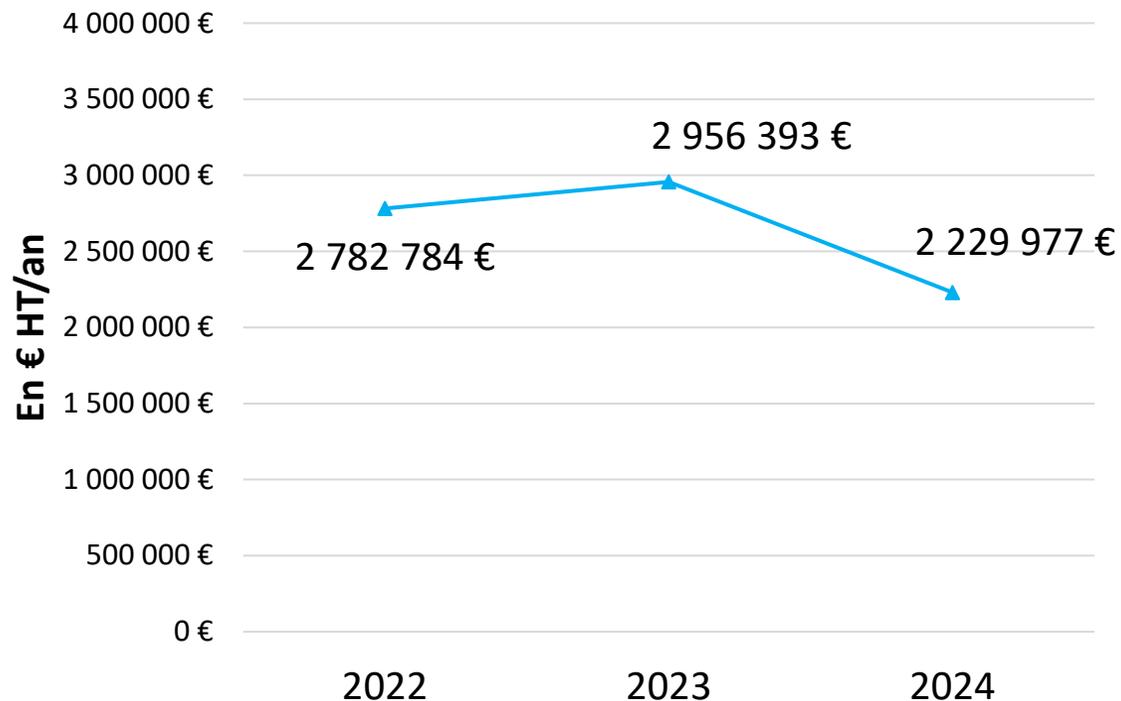

EVOLUTION DES TRAVAUX SUR RESEAUX

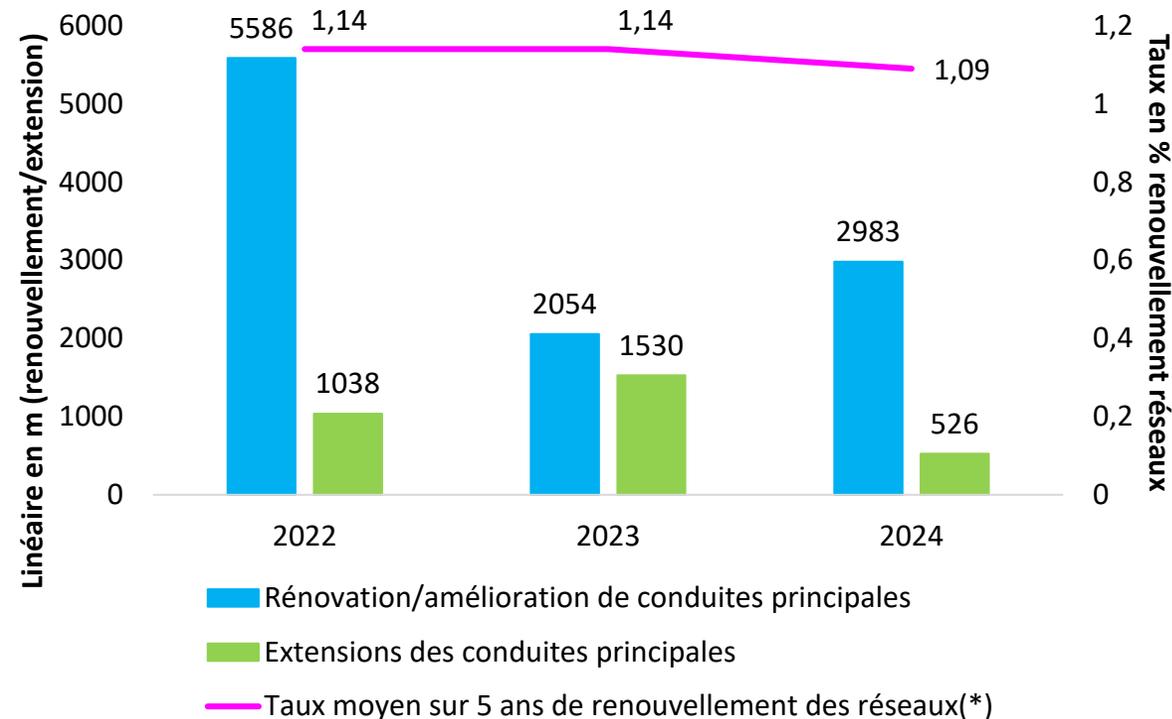

En 2024, plus de 1,2 M€ ont été investis pour renouveler un peu moins de 3 km de canalisations de desserte.

SYNTHESE 2024



Redevance eau potable
1,83 € HT pour 120m³



Durée d'extinction de la Dette
4 ans



Taux de conformité microbiologique
100 %



Taux de conformité physico-chimique
97 %



Volume vendu
2 164 505 m³



Rendement
89 % (88 % en 2023)



Taux de renouvellement
1,09 %



Nombre de ruptures
103 (52 en 2023)